


Горизонтальный разрез пересечения наружных стен


2-ый ряд камня

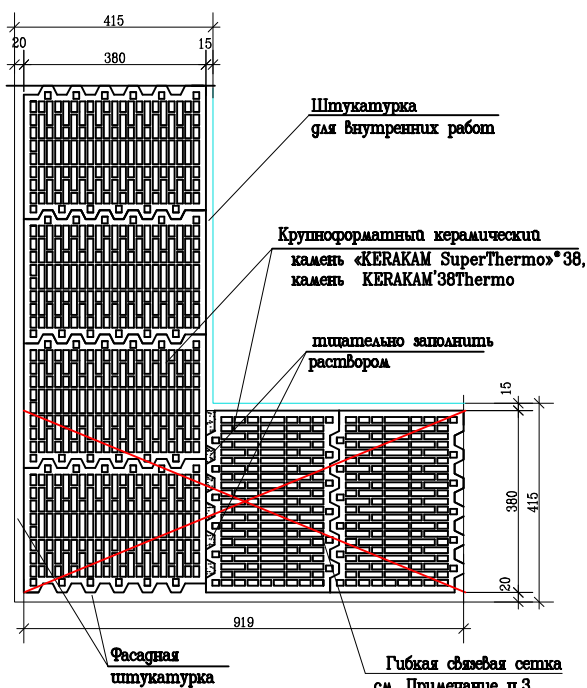

Горизонтальный разрез пересечения


наружной и внутренней стен

2-ой ряд камня

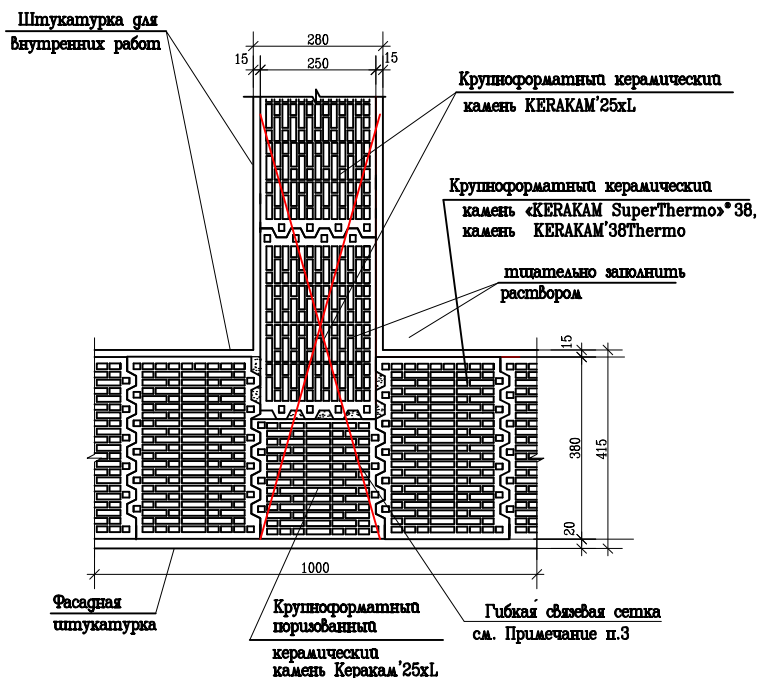

Горизонтальный разрез пересечения наружных стен


1-ый ряд камня

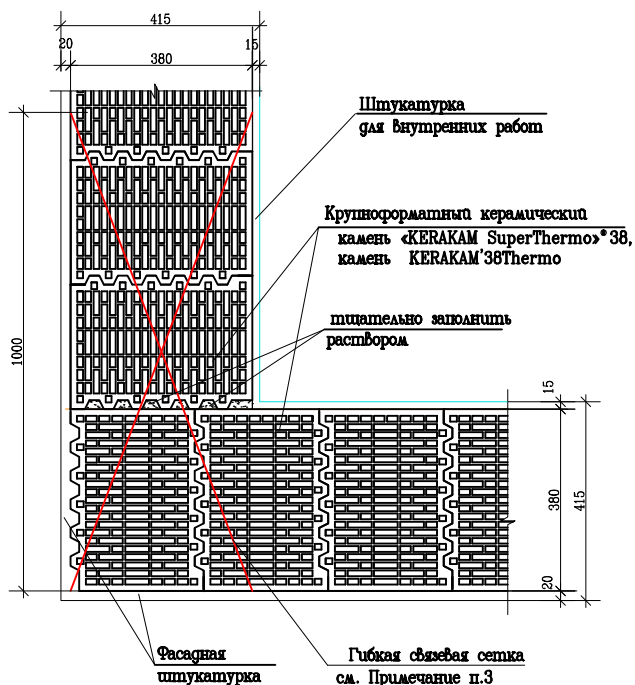

Горизонтальный разрез пересечения

наружной и внутренней стен

1-ый ряд камня

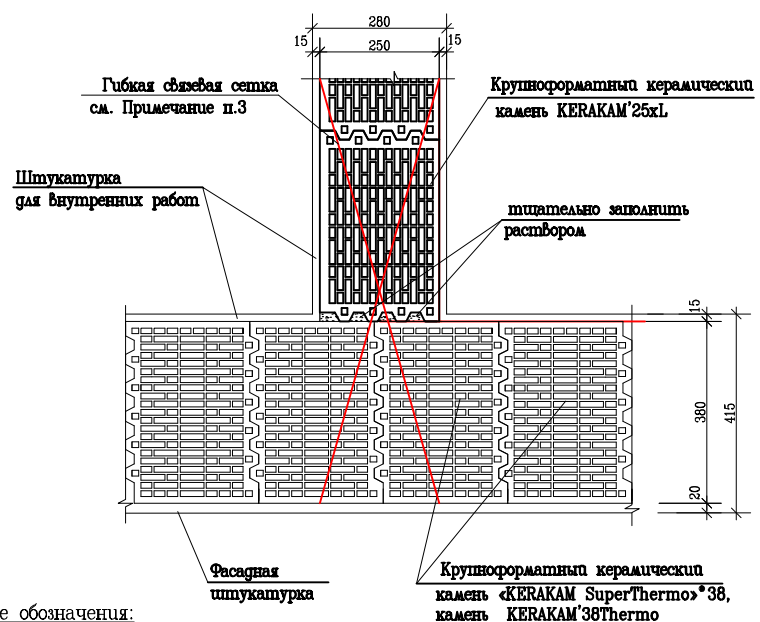

Примечания:

1. Вертикальные швы в кладке из камня и кирпича по всей длине стены выполняются со сдвижкой относительно друг друга.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Рисунок пустот камней показан условно.

Условные обозначения:

- 3/4 кирпича
- гибкая связевая сетка

Зав.лаб.		Ишук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.и.сопр.		Госу О.К.	Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo	этажи	лист
					27
			Горизонтальный разрез пересечения наружных стен, наружной и внутренней стен. 1-ый и 2-ой ряд камня	ЦНИИСК ил. В.А.Кучеренко	