


Кладочный раствор
см. Примечание п.2

Деревянная балка перекрытия

Рубероид

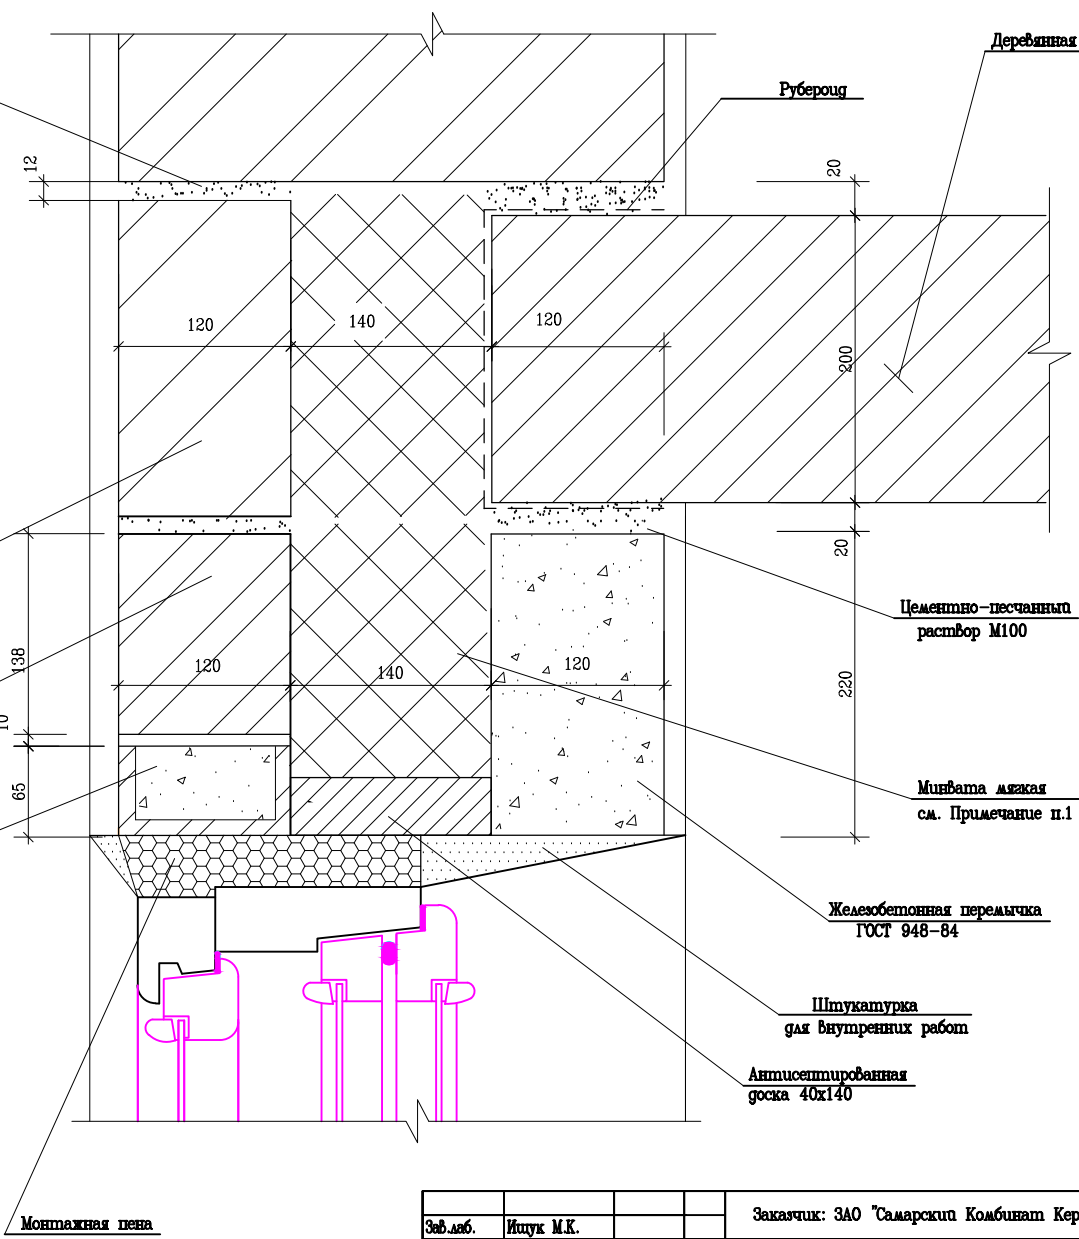

Крупноформатный поризованный
керамический камень KERAKAM'12

Цементно-песчаный
раствор М100

Крупноформатный поризованный
керамический камень KERAKAM'x2

Минвата мягкая
см. Примечание п.1

Перемычка керамобетонная ПКБ

Железобетонная перемычка
ГОСТ 948-84

Штукатурка
для внутренних работ

Антисептированная
доска 40x140

Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.

Монтажная пена

Зав.лаб.	Ишук М.К.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.сопр.	Гозуа О.К.		Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM'38Thermo	спация	лист
					227
			Вариант с деревянной балкой перекрытия Разрез стены с оконным проемом	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	