




2-ой ряд камня 5-ый ряд кирпича

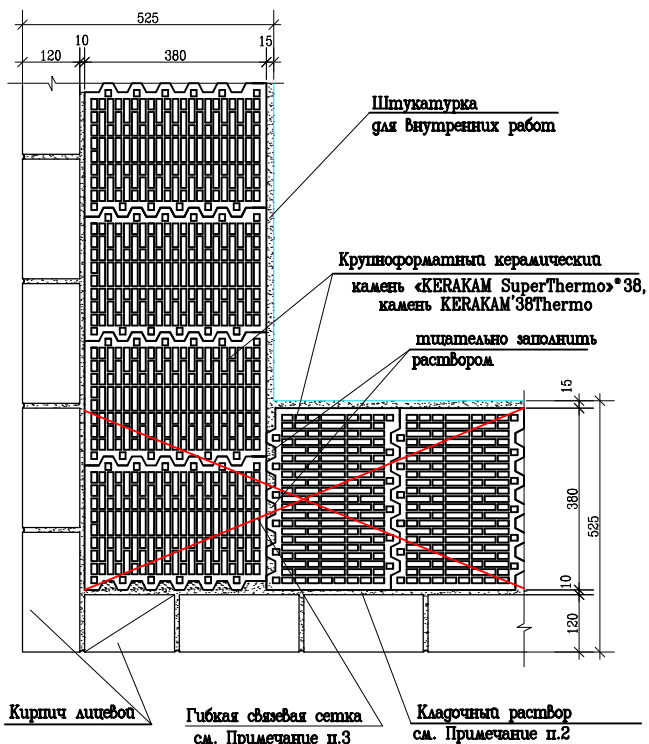


2-ой ряд камня 6-ой ряд кирпича

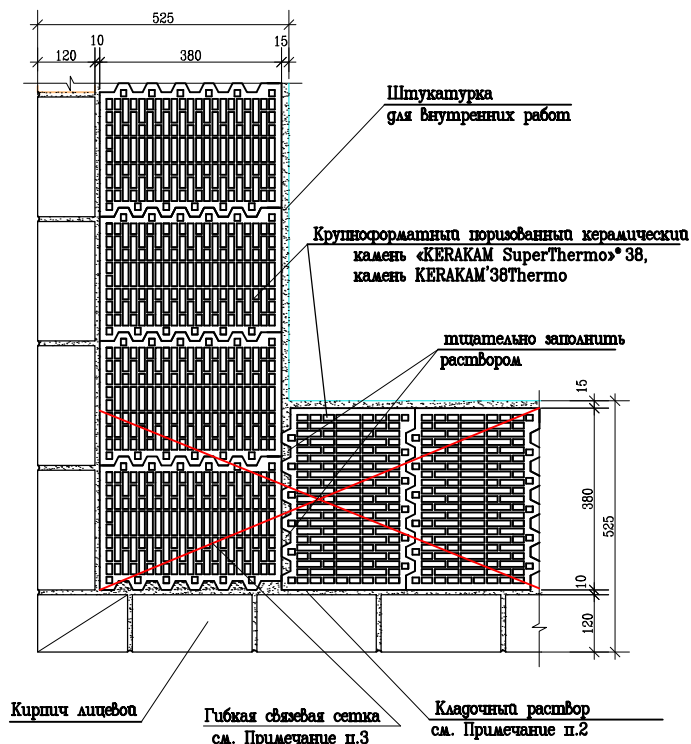

2-ой ряд камня 4-ый ряд кирпича

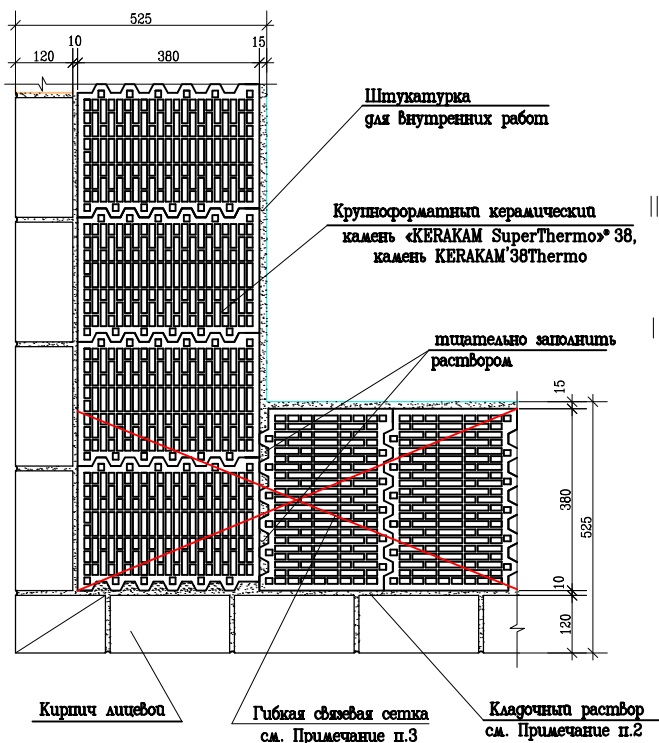

Вид фрагмента кладки на углу здания

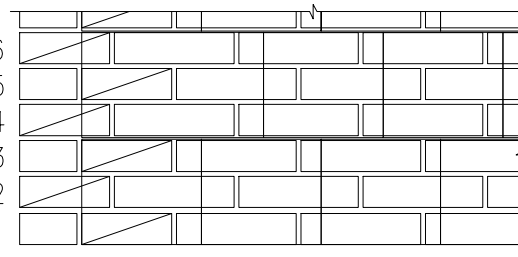

Примечания:

1. Вертикальные швы в кладке из камня и кирпича по всей длине стены выполняются со сдвижкой относительно друг друга.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка грунх гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
4. Рисунок пустот камня показан условно.

Условные обозначения:

- 3/4 кирпича
- гибкая связевая сетка

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo»* 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этажи	лист	листоб
				7	227
		Горизонтальный разрез пересечения наружных стен. 2-ой ряд камня	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		