



2-ой ряд камня

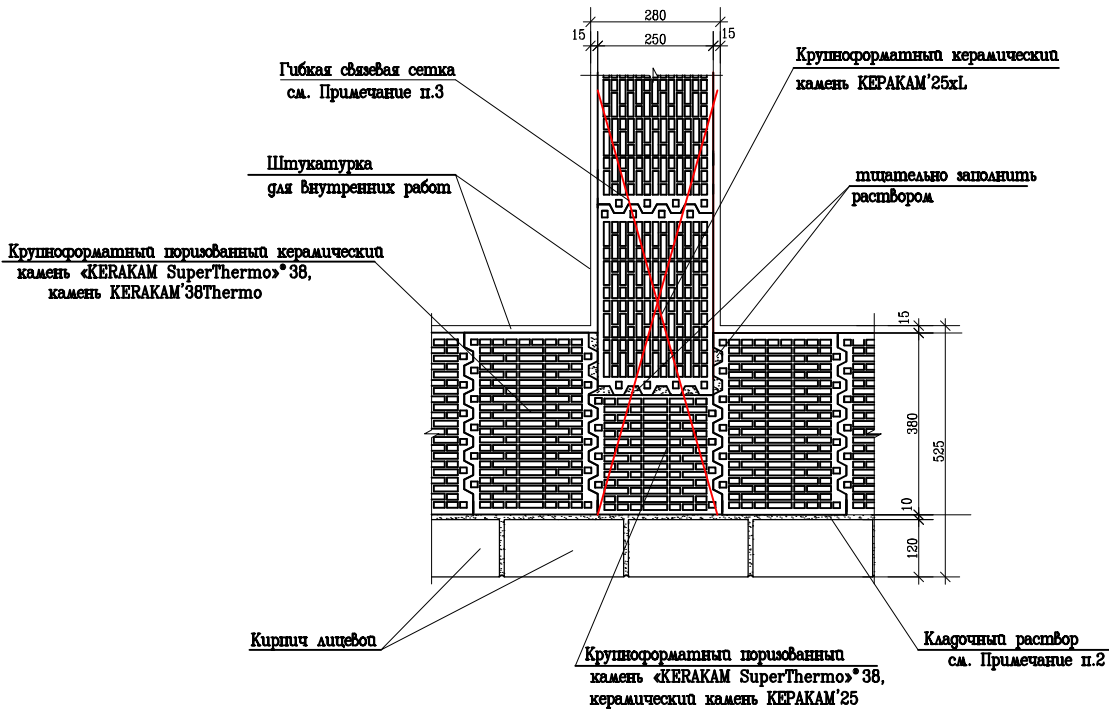

1-ый ряд камня

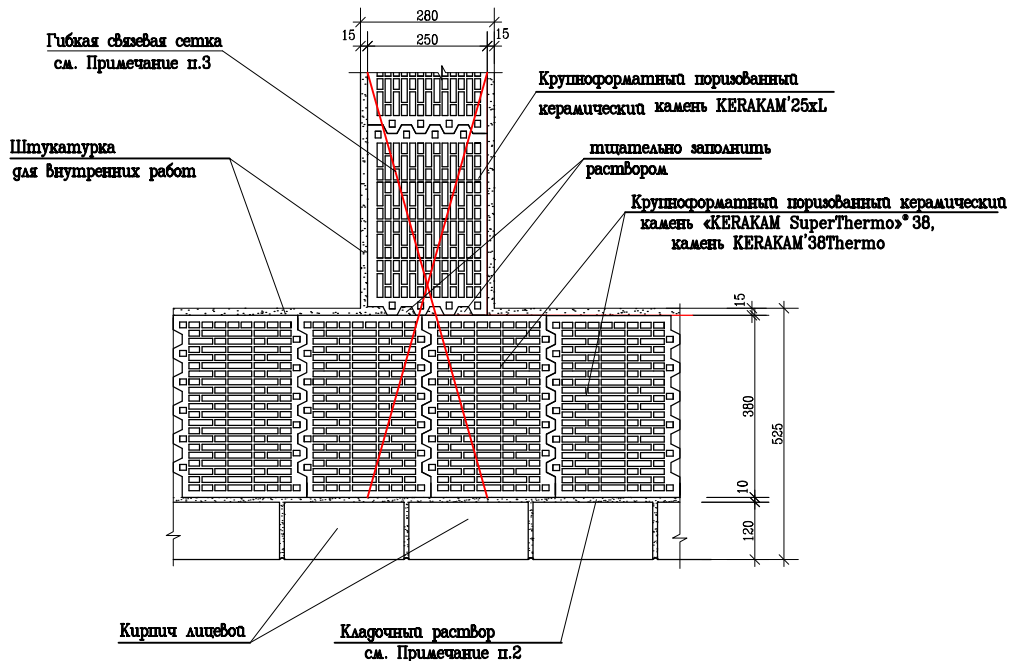

Примечания:

1. Вертикальные швы в кладке из камня и кирпича по всей длине стены выполняются со сдвижкой относительно друг друга.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая стропильная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка двух гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
4. Рисунок пустот камня показан условно.

Условные обозначения:

× - гибкая связевая сетка

Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Зав.лаб.	Ишук М.К.	Наружные несущие и самонесущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo» 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этаж
Вед.и.сопр.	Гошу О.К.		лист
			227
Горизонтальный разрез пересечения наружной и внутренней стен			ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко